



MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o. w IMIELINIE

41-407 Imielin ul. Imielińska 87 tel-fax: 32 225 56 76 email: msk@msk-imielin.pl
NIP 646 279 90 29 BANK SPÓLDZ. KATOWICE O/IMIELIN 03 8437 0002 0030 0327 2165 0001
Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód nr KRS 293961 Wysokość kapitału zakładowego: 5.694.500 zł



www.msk-imielin.pl

POGOTOWIE WOD-KAN TEL: 32 225 5455, 32 225 8458, 994



Rada Miasta



Imielin 2021-03-01

Urząd Miasta Imielin
w miejscu

*Artykułem
03.03.2021*

Przewodniczący Rady Miasta Imielin
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Imielin

I. dz.*50/03/2021*.....

W odpowiedzi na interpelację radnego Krzysztofa Hajduczka przedstawionej na sesji Rady Miasta Imielin w dniu 24 lutego 2021 roku przedstawiamy stanowisko spółki w podnoszonych kwestiach:

Ad. 1 Wodociąg w ul. Drzymały od ul. Leśnej do końca Średnica - DN200
Materiał - stal
rok ułożenia - 1965
głębokość ułożenia - ok. 1,5m
długość odcinka - 227m

Załącznik graficzny obejmuje sieć wodociągową na tym odcinku Nie obejmuje kilku przyłączy na samej końcówce tego wodociągu gdyż Starostwo Powiatowe w Bieruniu przestało udostępniać dane o sieciach w plikach WMS a nowi Inwestorzy nie dostarczają współrzędnych punktów trasy budowanych przyłączy.
Awaryjność przedmiotowego odcinka od początku 2016 roku do dziś to:
- 1 awaria przyłącza spowodowana poprzez uszkodzenie mechaniczne (najechanie kołem maszyny budowlanej na obudowę zasuw przyłączeniowej).

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla miasta Imielin nie przewiduje rozbudowy ani wymiany przedmiotowego odcinka

Ad. 2 Żeby dodatkowo nie zaburzać przepływu laminarnego w zakamieniałych odcinkach wodociągów, MSK w Imielinie stosuje płukanie sieci i przyłączy jedynie w dwóch przypadkach:

- po usunięciu awarii wodociągowej
- po otrzymaniu zgłoszenia od odbiorców o pogorszeniu jakości wody

Nie posiadamy harmonogramu płukań sieci.


Dodatkowe bezzasadne płukania sieci były by przyczyną strat wody, a skutkiem będzie wzrost kosztu taryfowego.

Ad. 3 Woda dostarczana odbiorcom w Imielinie jest przez naszą Spółkę kupowana hurtowo jako gotowy produkt. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa twardość wody na: 60 - 500 mg CaCO₃/l jest to wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego. Twardość wody w sieciach wodociągowych miasta Imielin to wartość około 270 mg CaCO₃/l i mieści się w środkowej części dopuszczalnego zakresu. Woda kupowana przez spółkę podlega badaniom które są przeprowadzane: każdego dnia przez GPW SA, raz w miesiącu przez Powiatową Państwową Inspekcję Sanitarną w Tychach i co dwa miesiące przez spółkę, żadne wyniki badań do tej pory nie wykazały odchyień od wymienionej wyżej normy. Odbiorcom którym przeszkadza aktualna twardość wody, a nie muszą obawiać się o skutki zdrowotne zmiękczenia, sugerujemy montaż na wewnętrznej domowej instalacji wodociągowej dostępnych w sprzedaży stacji do zmiękczenia wody metodą wymiany jonowej.

Załącznik mapka sieci ul Drzymały.

PREZES ZARZĄDU

Marek Jędrzyk

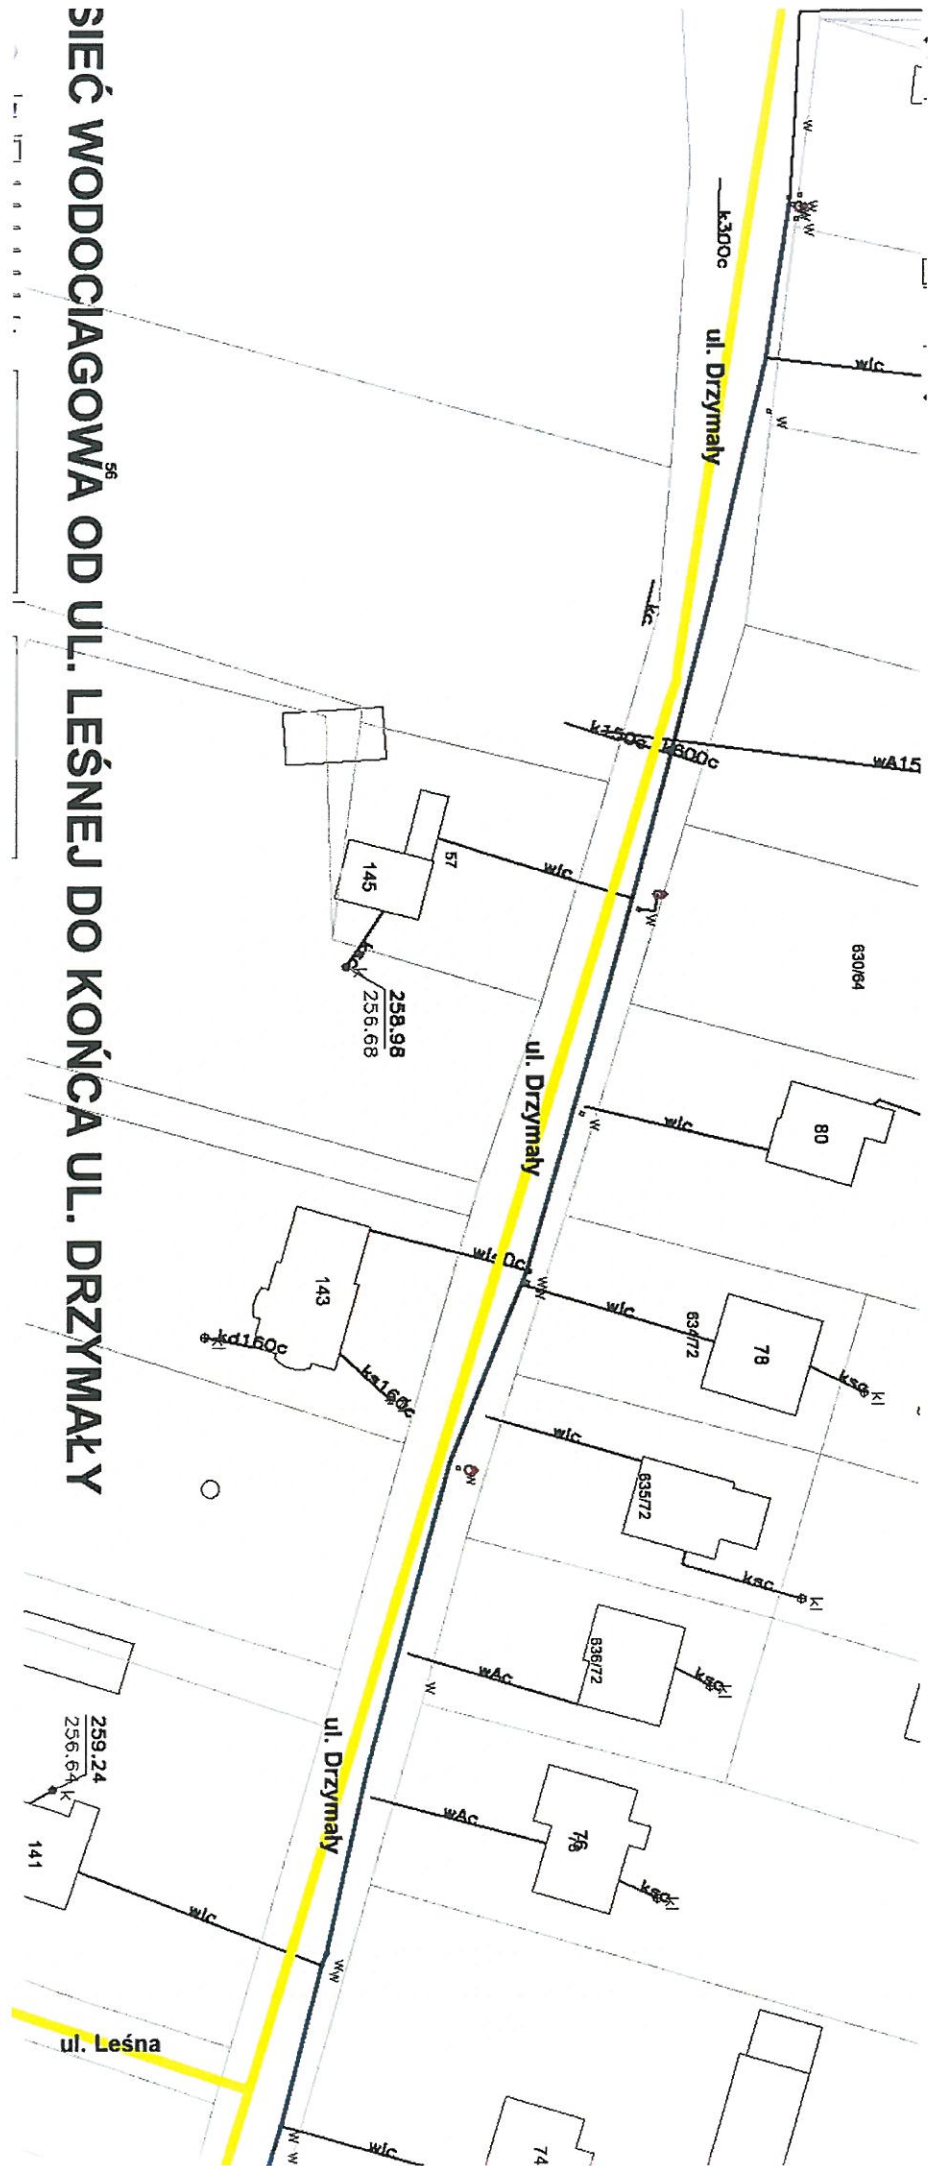

SIEĆ WODOCIAGOWA OD UL. LEŚNEJ DO KOŃCA UL. DRZYMAŁY

ul. Leśna