

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
WYRYS Z MAPY ŻASADNICZEJ

skala 1 : 500  
układ wsp.: 200/6

układ wysokościowy: "Kronstadt 86"  
Nie badano słuszności gruntowych

ID: G.G0.6640.1698.2017  
jęwid: 241402\_1 lmielin  
Obręb: 241402\_1.0001 lmielin  
Seksje uk?adu "2000" nr 6.127.31.24.2.4  
Data: 09.11.2017r.

Legenda:

- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- sieć elektroenergetyczna
- sieć teletechniczna
- granica działki
- zakres aktualizacji
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
- nieprzekraczalna linia zabudowy

LEGENDA:

1  
2

- projektowany zbiornik retencyjny ścieków
- istniejący budynek przepompowni ścieków
- proj. rurociąg boczny ścieków surowych PE160
- proj. rurociąg powietrza PCV110 do biofiltra
- przebieżenie ist. rurociągu bocznego ks225c
- przebieżenie ist. rurociągu kanalizacji deszczowej ks200c
- rurociągi do likwidacji
- S1  
proj. studzienki
- Linia spadku placów
- PROJEKTOWANA PALISADA
- PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU

240/70. - PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU

Legenda:

- 2.0% - PROJEKTOWANE SPADKI
- Linie kablowe WN
- Linie kablowe SN
- Linie kablowe NN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie napowietrzne teletechniczne
- Linie kablowe teletechniczne
- Przebieg linii naniesiono orientacyjnie.

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nie należy zintensyfikować we własnym zakresie. Ustalenie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.


TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Będzinie  
Wydział Dokumentacji  
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych

Dariusz Gąstała

Uzgodnienie nr 70183010440/1/3.106/950/23.12  
Data: 08.06.2017  
W oznaczonym terenie wklejono przebieg urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie  
Linia napowietrzna widoczna w terenie.  
\* niepotrzebne skreślić podpis

ZŁĄCZNIK NR2  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
SKALA 1:500

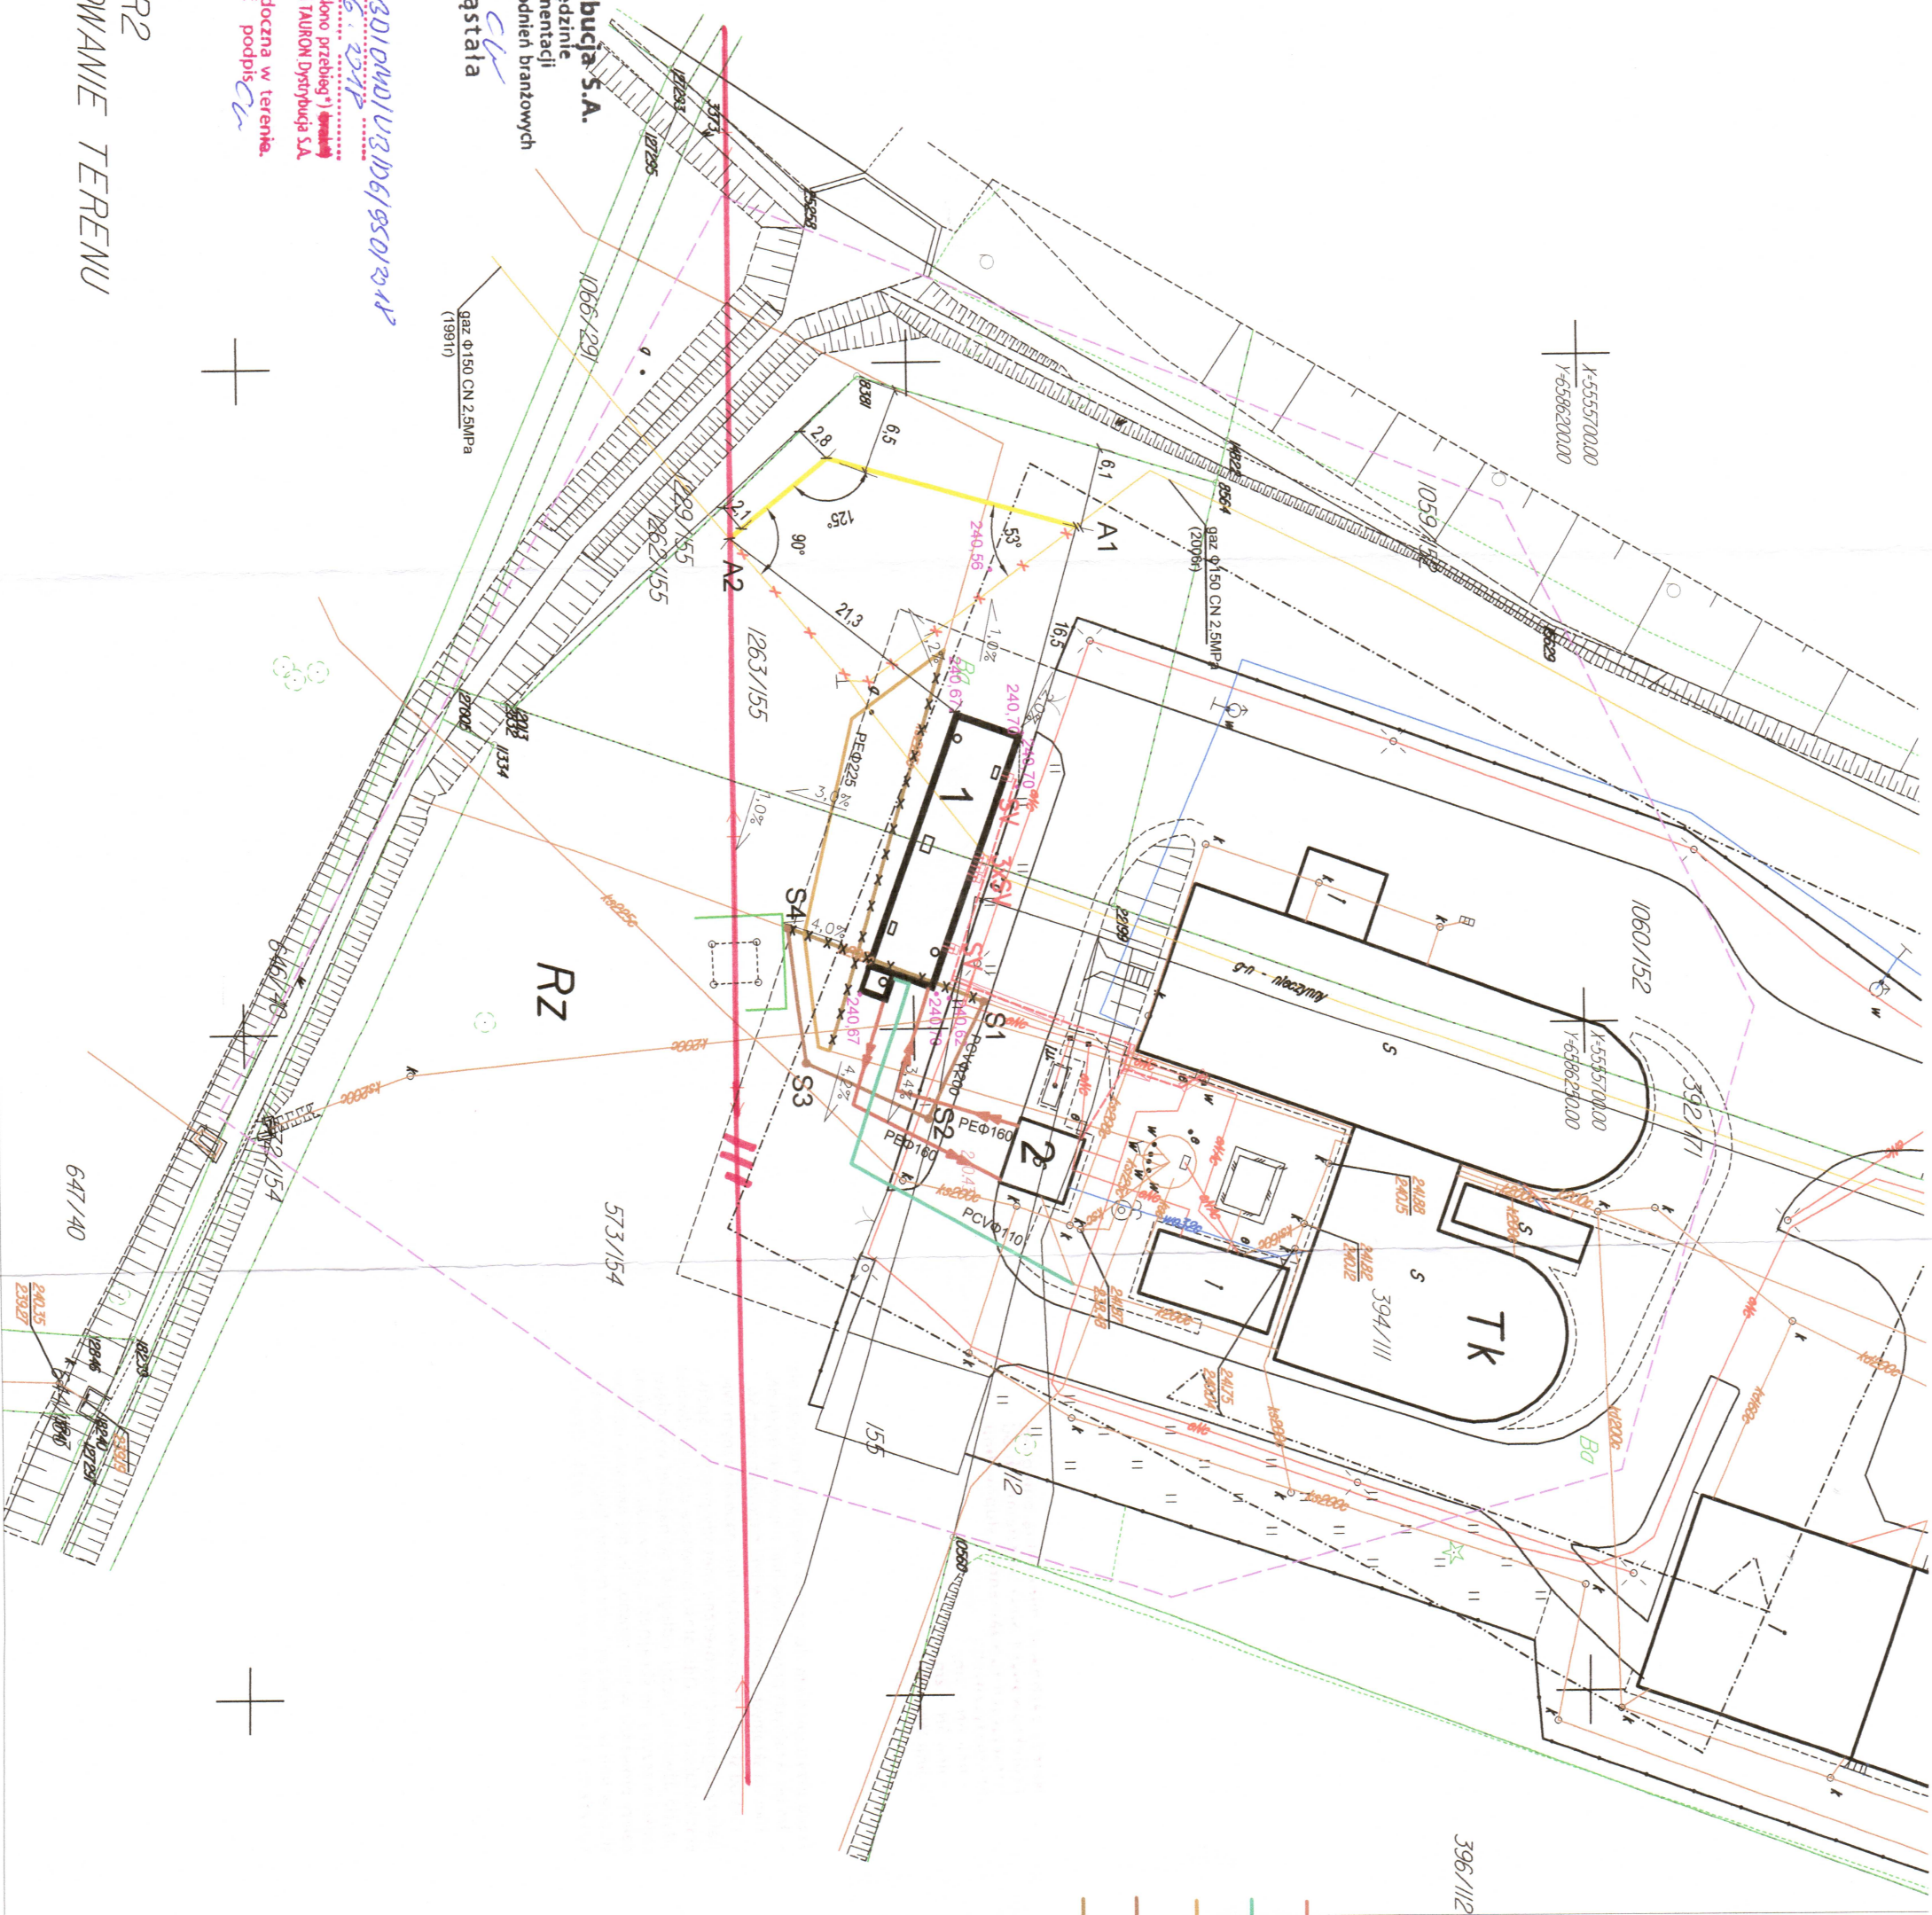



Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia

A.2 SIŁOWNIA MURSAT  
siłownia w fazie  
projektowania  
planowana budowa

Planowana budowa  
siłowni w fazie  
projektowania  
planowana budowa

Planowana budowa  
siłowni w fazie  
projektowania  
planowana budowa